



The screenshot shows the 'SPRUCH - RPM' software interface. The main window is divided into two panes. The left pane displays a list of documents with columns: 'Документ', 'Имя', 'Вид', 'Дата', 'Статус', and 'Тип документа'. The right pane displays a list of documents with columns: 'Документ', 'Имя', 'Дата', 'Статус', and 'Тип документа'. The bottom status bar shows the current document is 'SPRUCH - RPM' and the current date is '14.05.2013'.

Отмечаем галочкой все контингенты, нажимаем удалить

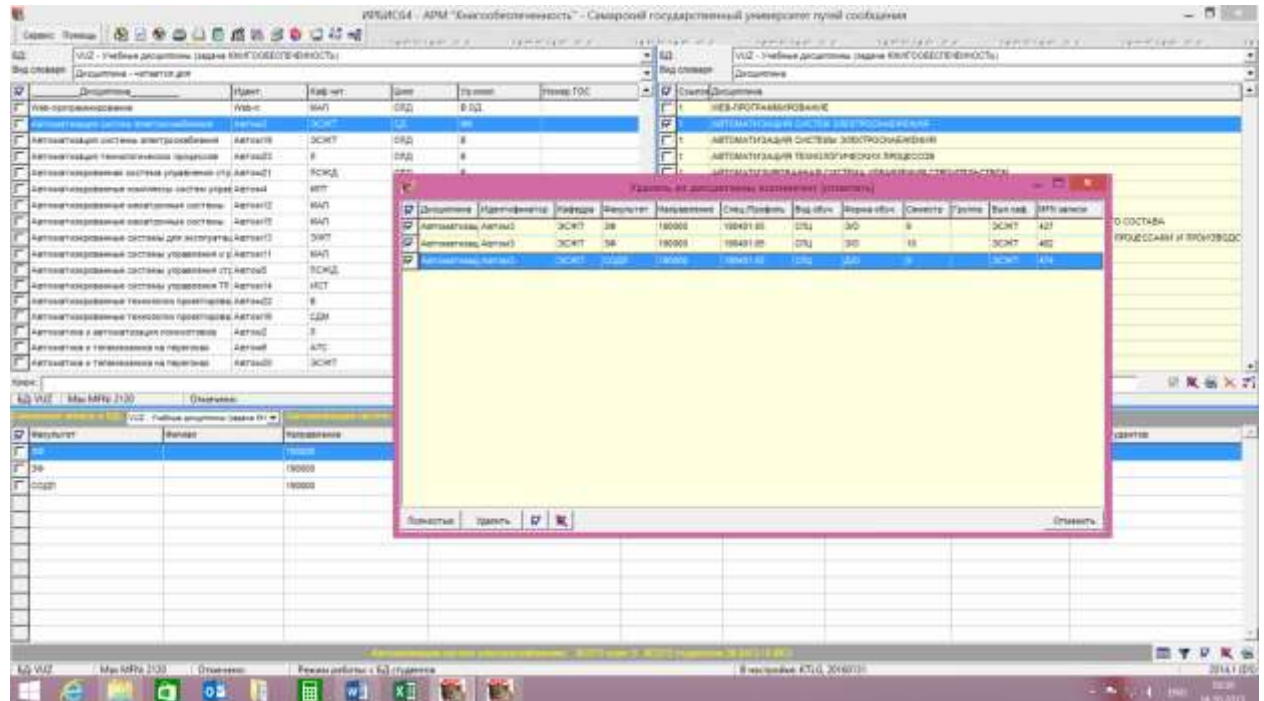

После выполнения пакетной корр-ки появлялась табл., где было написано удален контингент в БД KTLG, БД VUZ, БД RDR. Картинку не сделали, т.к. думали, что все книги удалились, а они остались

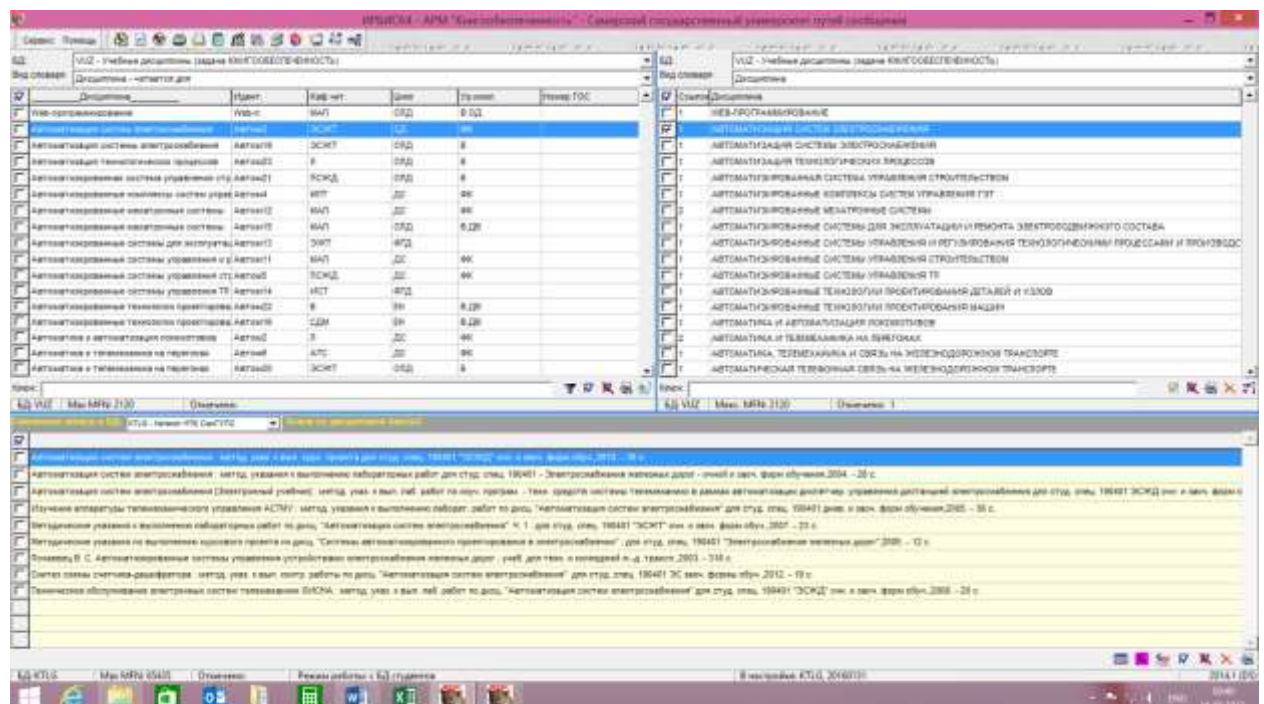

В книге контингент (Автом3) остался

Задание по курсу

Эксплуатация систем электроснабжения - 91, ККО ср. - 1,95
 Осн. сем.: Студентов - 32, Экз. - 91, ККО - 2,84
 Весн. сем.: Студентов - Экз., ККО -

Автоматизация систем электроснабжения [Текст] - метод. указ. к вып. курс. проекта для студ. спец. 190401 "ЭСЭиТ" очн. и экон. форм. обуч. / М. В. транск. Р.Р., ФАКТ, СамГУПС, Каз. ЭСЭиТ, сост. С. А. Сидоров, Е. В. Добрынин - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара: СамГУПС, 2010. - 36 с. - 10,00 р. 20.04.11


УЧП. Методический материал без уточнения [для статистика ККО], УЧП - Курс-расчет
 Дисциплины:
 Автоматизация систем электроснабжения - Автоматизация систем электроснабжения (Автом1)
 Автоматизация систем электроснабжения (Автом1)

ИД	Кар. Ч	Уч. зан.	Фак.	Исп.	Сред.	ВО	ФО	Сам	Тем. Оценка
Автом19	ЭСЭиТ	ОПД	Б	ОДП	23.95	8530	СПД	Д/0-9	
Автом19	ЭСЭиТ	СД	ИМК	ЭФ	190608	190401	БЕ	СПД	3/0-10
Автом19	ЭСЭиТ	ОПД	Б	ЭФ	23.95	8530	СПД	3/0-11	


Данные по безопасности (из учебных актов)
 Уч. акт: ОВБ ЭС Служ. БКФинанс. расписание расписание отс. уч. акт. БКФинанс. расписание


Срок: 2010-2011 - 35 с.

Ушли в Каталогизатор, посмотреть, что там

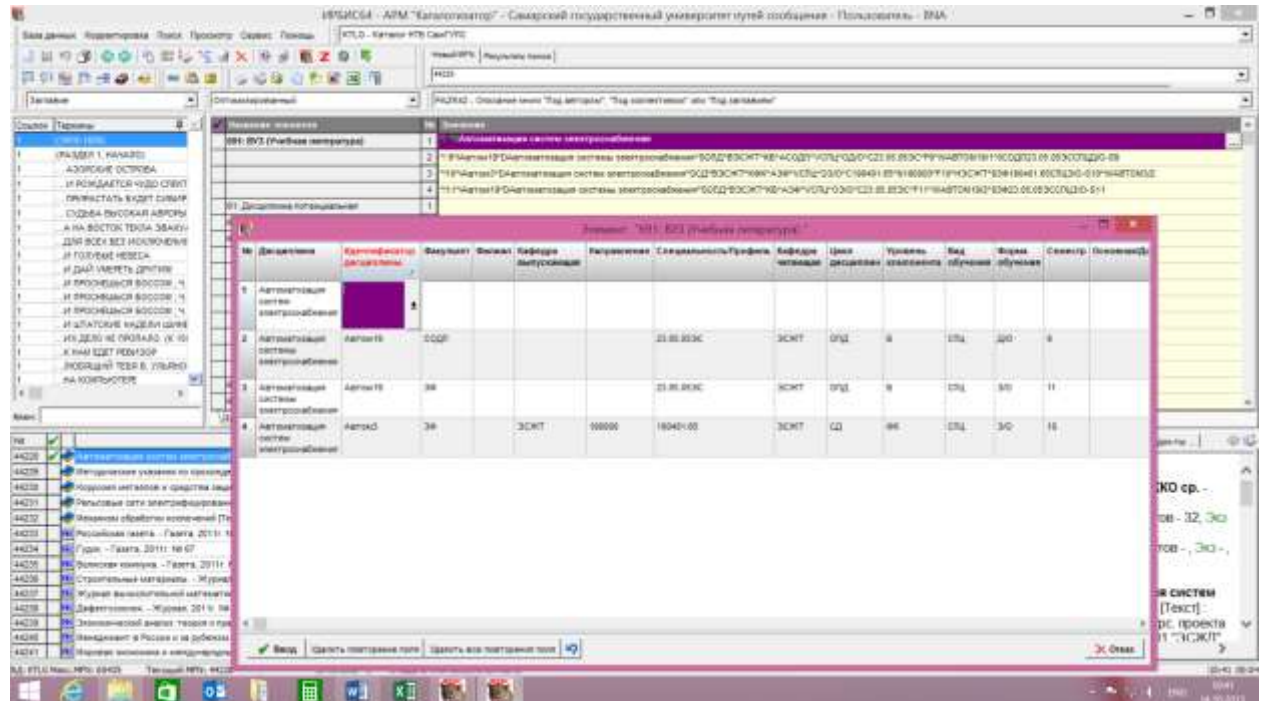

Вернулись обратно зеленой стрелочкой с корректировкой записей, нажали ДА

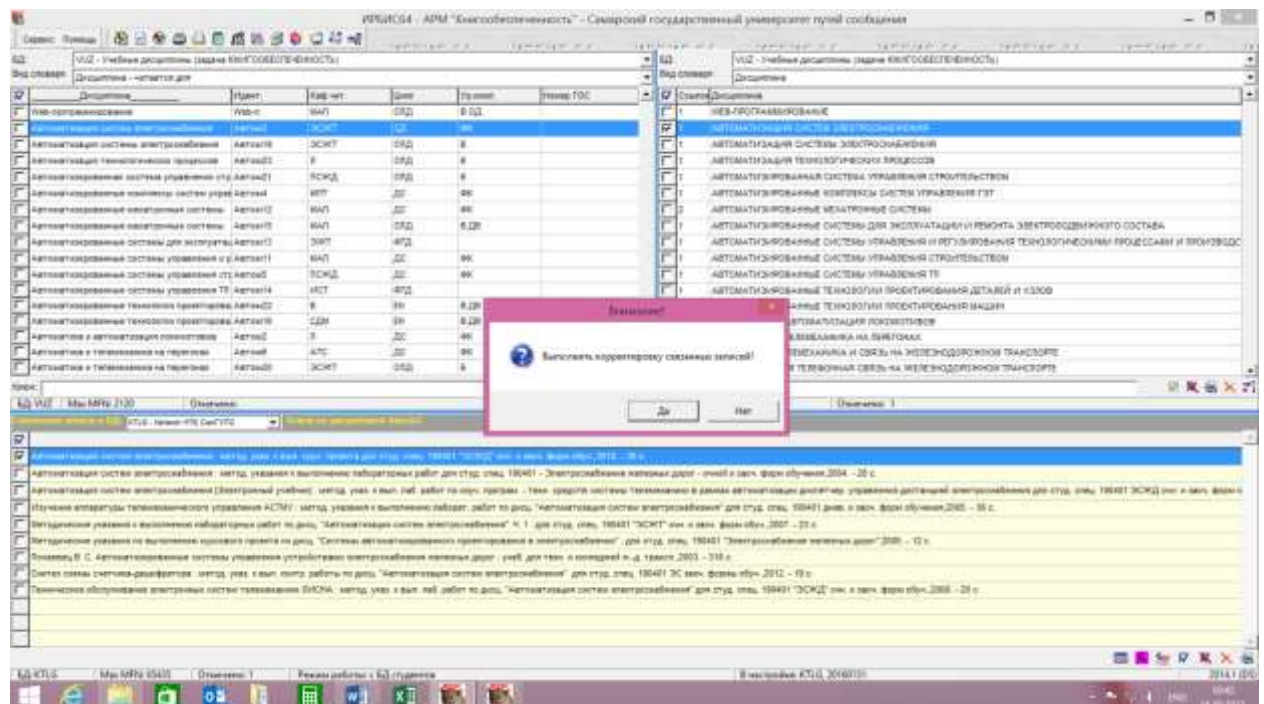

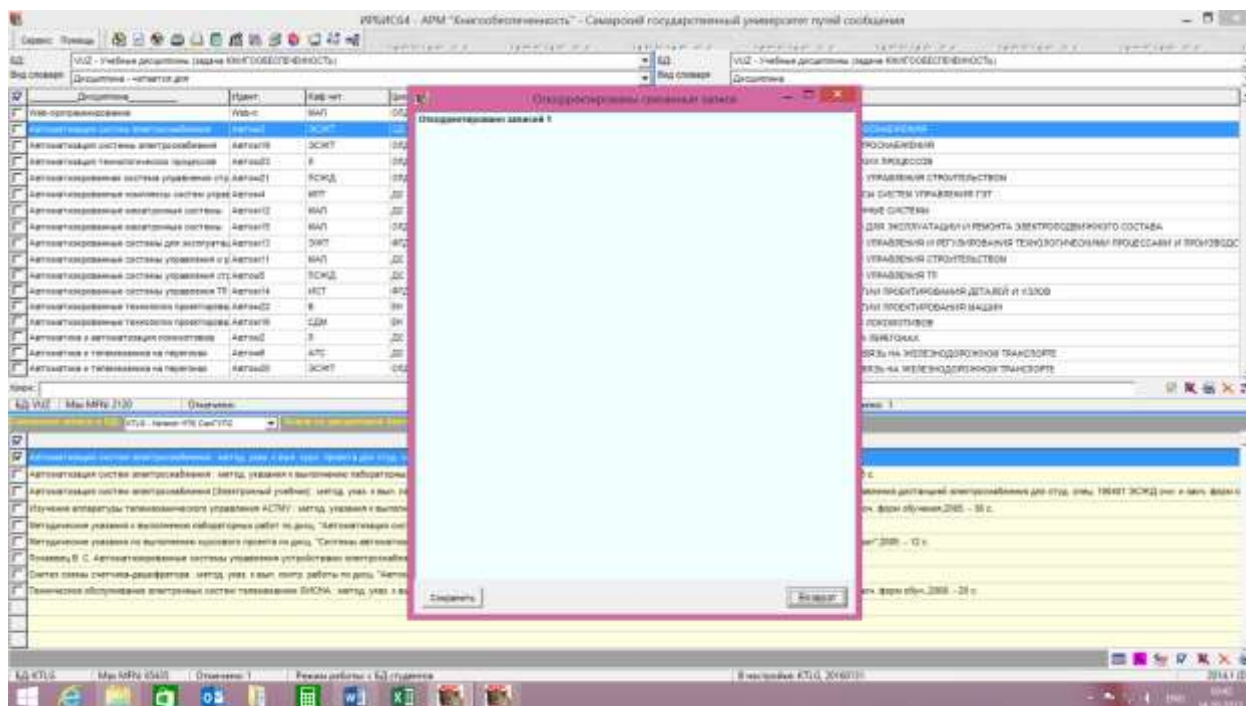

В книге контингент так и остался

